

新発売

防噴流型ギャラリ (カバー樹脂タイプ)


商品コード 0501
PAT.P

耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!!

G2-45BFP2 タイプが追加され、選択の幅が更に拡がりました!!

RoHS
RoHS指令
対応品

型番:

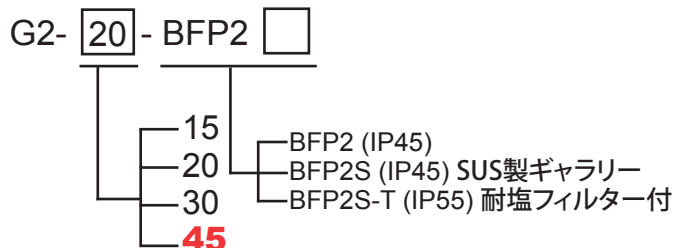



用途

配電盤・制御盤・操作盤・キュービクル等の換気開口用部品としてご使用下さい。


特長

1. 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また、塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
2. 防水性に優れ、JIS C 0920 (防噴流試験) に耐える構造になっています。

3. 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。

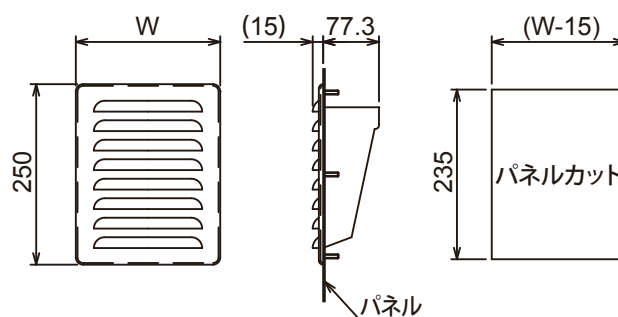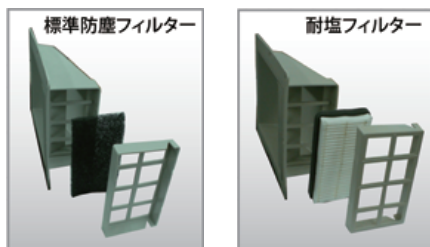

取付方法

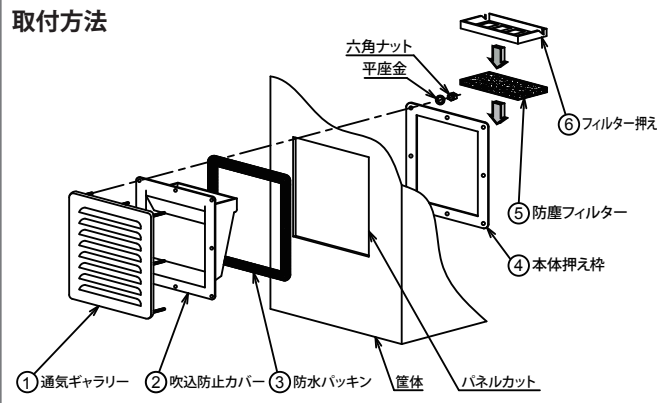

仕様

品番	寸法		材質・仕様					
	W	W-15	①通気ギャラリ	②吹込防止カバー	③防水パッキン	④本体押え枠	⑤防塵フィルター	⑥フィルター押え
G2-15BFP2	200	185	銅板 2.3t 錆止塗装	ポリプロピレン	ネオプレンスポンジ	銅板 1.6t	不織布フィルター	ポリプロピレン
G2-15BFP2S			SUS304 1.5t			銅板 1.6t	不織布フィルター	
G2-15BFP2S-T			SUS304 1.5t			SUS304 1.5t	耐塩フィルター	
G2-20BFP2	250	235	銅板 2.3t 錆止塗装			銅板 1.6t	不織布フィルター	
G2-20BFP2S			SUS304 1.5t			銅板 1.6t	不織布フィルター	
G2-20BFP2S-T			SUS304 1.5t			SUS304 1.5t	耐塩フィルター	
G2-30BFP2	350	335	電気亜鉛めっき銅板 2.3t			銅板 1.6t	不織布フィルター	
G2-30BFP2S			SUS304 1.5t			銅板 1.6t	不織布フィルター	
G2-30BFP2S-T			SUS304 1.5t			SUS304 1.5t	耐塩フィルター	
G2-45BFP2	500	485	電気亜鉛めっき銅板 2.3t			銅板 1.6t	不織布フィルター	
G2-45BFP2S			SUS304 1.5t			銅板 1.6t	不織布フィルター	
G2-45BFP2S-T			SUS304 1.5t			SUS304 1.5t	耐塩フィルター	

NEW
NEW
NEW

篠原電機株式会社 製品に関するお問合せ e-mail : info@shinohara-elec.co.jp
URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>

- | | | |
|---|--|---|
| <p>□ 本社 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409</p> <p>□ 大阪 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378</p> <p>□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2丁目20番6号
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308</p> <p>□ 京都 〒601-8303 京都市南区吉祥院向田東町10番地
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660</p> | <p>□ 沼津 〒410-0053 沼津市寿町21番5号
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769</p> <p>□ 北関東 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目14番14号
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444</p> <p>□ 神戸 〒652-0812 神戸市兵庫区湊町2丁目3番7号
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525</p> <p>□ 中部 〒461-0011 名古屋市中区白壁2丁目4番30号
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480</p> | <p>□ 茨城 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ
2丁目1-10号ロイヤルオフィスビル1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302</p> <p>□ 山口 〒745-0844 山口県周南市速玉町1番26号
TEL 0834-21-5061(代) FAX 0834-21-5062</p> <p>□ 工場 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755</p> |
|---|--|---|

2010.6.18