電気室用 CL620・CL720

フィルタ交換不要・ランプ交換1回／5年

特　長

1.電気設備を部屋ごと劣化防止
2.部屋のサイズや環境、設備計画に応じる大小2種類のラインナップ
3.長寿命で低消費電力のLED管（市販品）を採用
4.フィルタがユニット式で取り外しが容易



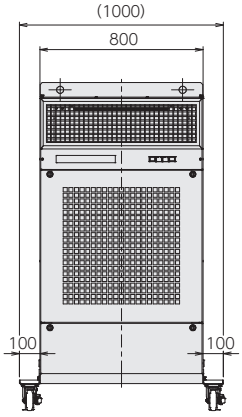

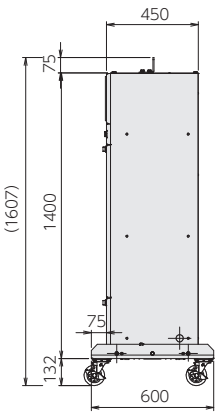

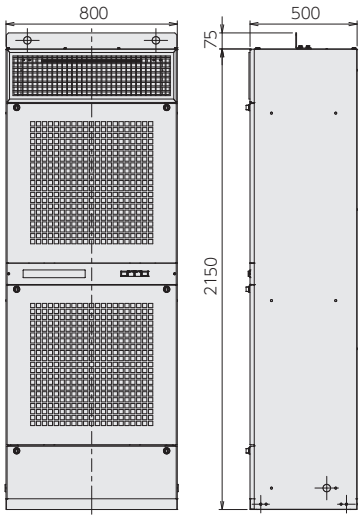

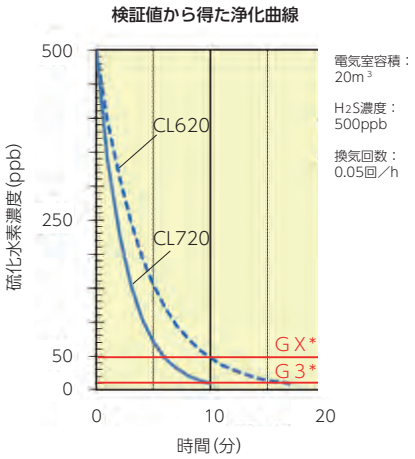

導入の目安

CL110　必要台数とフィルタのメンテナンス間隔

盤の条件:密閉構造

硫化水素 盤外気濃度 ppb	0.2	0.5	1	1.5	2 m³
500	CL110 1台 6か月毎	CL110 3台 6か月毎	CL110 3台 4か月毎	CL110 5台 4か月毎	CL110 6台 4か月毎
300	CL110 1台 1年毎	CL110 2台 6か月毎	CL110 3台 6か月毎	CL110 4台 6か月毎	CL110 5台 6か月毎
100	CL110 1台 1年毎	CL110 1台 1年毎	CL110 2台 1年毎	CL110 3台 1年毎	CL110 3台 1年毎
50	CL110 1台 1年毎	CL110 1台 1年毎	CL110 1台 1年毎	CL110 2台 1年毎	CL110 2台 1年毎

保護する盤容量

上段:選定機種
中段:必要台数
下段:水洗浄間隔

注意事項

CL110は、密閉構造の配電盤で使用するものです。
本装置の設置後、速やかに盤内の硫化水素濃度が 10ppb 未満にならない場合は、配電盤の隙間対策の追加や、設置台数の見直しをご検討ください。

CL620・CL720　必要台数とフィルタのメンテナンス間隔

換気回数 0.1 回 /h	硫化水素 電気室外気濃度 ppb												
	500	CL720 1台 1年毎	CL720 1台 6ヶ月毎	CL720 2台 6ヶ月毎	CL720 2台 6ヶ月毎	CL720 3台 6ヶ月毎	CL720 3台 6ヶ月毎	CL720 4台 6ヶ月毎	CL720 4台 6ヶ月毎	CL720 5台 6ヶ月毎	CL720 5台 6ヶ月毎	CL720 6台 6ヶ月毎	CL720 6台 6ヶ月毎
	100	CL620 1台 1年毎	CL620 1台 1年毎	CL620 1台 1年毎	CL720 1台 1年毎	CL720 1台 1年毎	CL620 2台 1年毎	CL720 2台 1年毎	CL720 2台 1年毎	CL720 2台 1年毎	CL720 2台 1年毎	CL720 3台 1年毎	CL720 3台 1年毎
	50	CL620 1台 1年毎	CL620 1台 1年毎	CL620 1台 1年毎	CL620 1台 1年毎	CL720 1台 1年毎	CL620 2台 1年毎	CL620 2台 1年毎	CL620 2台 1年毎	CL720 2台 1年毎	CL720 2台 1年毎	CL620 3台 1年毎	CL620 3台 1年毎
電気室容積（m³）		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
CL620		最少推奨台数 1 台				最少推奨台数 2 台				最少推奨台数 3 台			
CL720		最少推奨台数 1 台					最少推奨台数 2 台					最少推奨台数 3 台	

上記表は、換気回数・各適用容積・外気濃度別に必要となるCLシリーズの選定例とフィルタの水洗浄間隔を示す。
換気回数とは、例えば0.1回/hの場合、部屋の空気が、1時間で10%の外気と入れ替わることを示し、部屋の密閉具合の目安として使用している。